4. DETAILZEICHNUNGEN ZWEISCHALIGE WAND
4.3.3. BALKON/DACHTERRASSE – LOGGIEN, ERKER, TERRASSEN, DURCHFAHRTEN

VERTIKALSCHNITT Loggien, Erker, Terrassen, Durchfahrten, Anschluss an aufgehende Wand – Wandebene

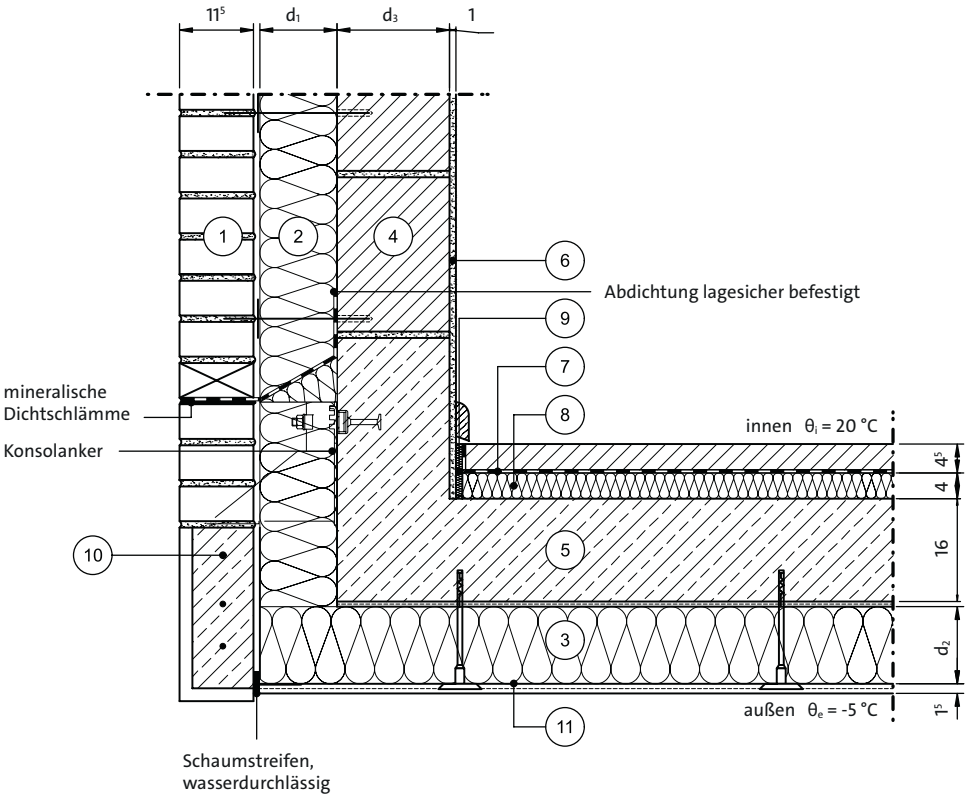

Es muss sichergestellt sein, dass Wasser, das rückseitig an der Verblendung abläuft, abgeführt wird.

BEZEICHNUNGEN Die angegebenen Werte können je nach eingesetztem Baustoff unterschiedlich sein.

Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m³]	λ [W/mK]
1	Verblendmauerwerk	0,115	1800	0,99
2	Wärmedämmplatte als Volldämmung	d_1	–	λ_1
3	Wärmedämmung (nicht brennbar)	d_2	–	λ_2
4	Mauerwerk	d_3	–	λ_3
5	Stahlbeton	0,16	2300	2,3
6	Innenputz	0,01	1400	0,7

Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m³]	λ [W/mK]
7	Estrich auf Trennlage	0,045	2000	1,4
8	Trittschalldämmung	0,04	–	0,04
9	Randdämmstreifen	0,01	–	0,04
10	Verblendsturz	0,115	2300	2,3
11	Außenputzsystem	0,015	1800	0,87