


## 4. DETAILZEICHNUNGEN ZWEISCHALIGE WAND

### 4.6.7. DACH – ATTIKAANSCHLUSS DACH NICHT BEGEHBAR

**VERTIKALSCHNITT** Attikaanschluss – Dach nicht begehbar

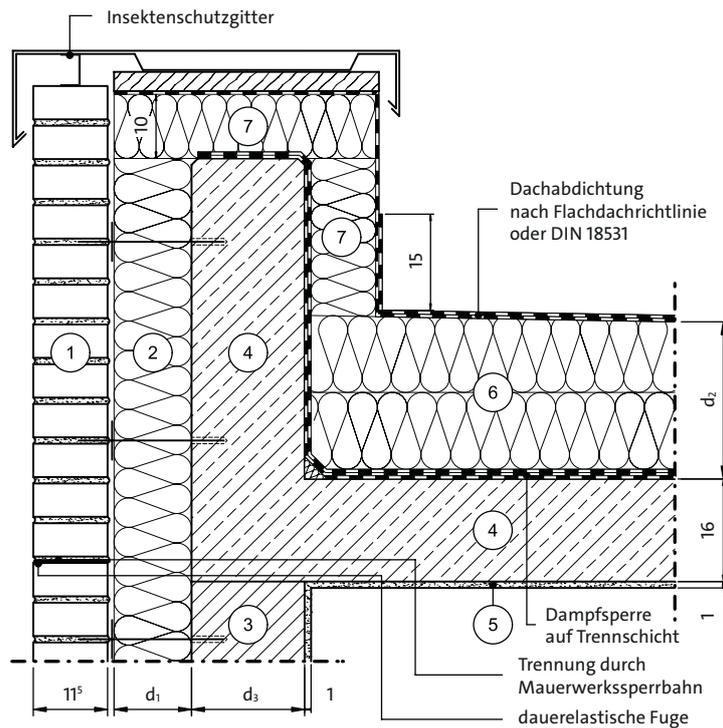

**BEZEICHNUNGEN** Die angegebenen Werte können je nach eingesetztem Baustoff unterschiedlich sein.

Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m <sup>3</sup> ]	λ [W/mK]	Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m <sup>3</sup> ]	λ [W/mK]
1	Verblendmauerwerk	0,115	1800	0,99	7	Wärmedämmung	0,1	–	λ <sub>1</sub>
2	Wärmedämmplatte als Vollämmung	d <sub>1</sub>	–	λ <sub>1</sub>					
3	Mauerwerk	d <sub>3</sub>	–	λ <sub>3</sub>					
4	Stahlbeton	0,16	2300	2,3					
5	Innenputz	0,01	1400	0,7					
6	Wärmedämmung (als Gefälledämmung)	d <sub>2</sub>	–	λ <sub>2</sub>					