


#### 4.6.8. DACH – ATTIKAANSCHLUSS DACH BEGEHBAR

**VERTIKALSCHNITT** Attikaanschluss – Dach begehbar, thermisch getrenntes Betonelement als Brüstung

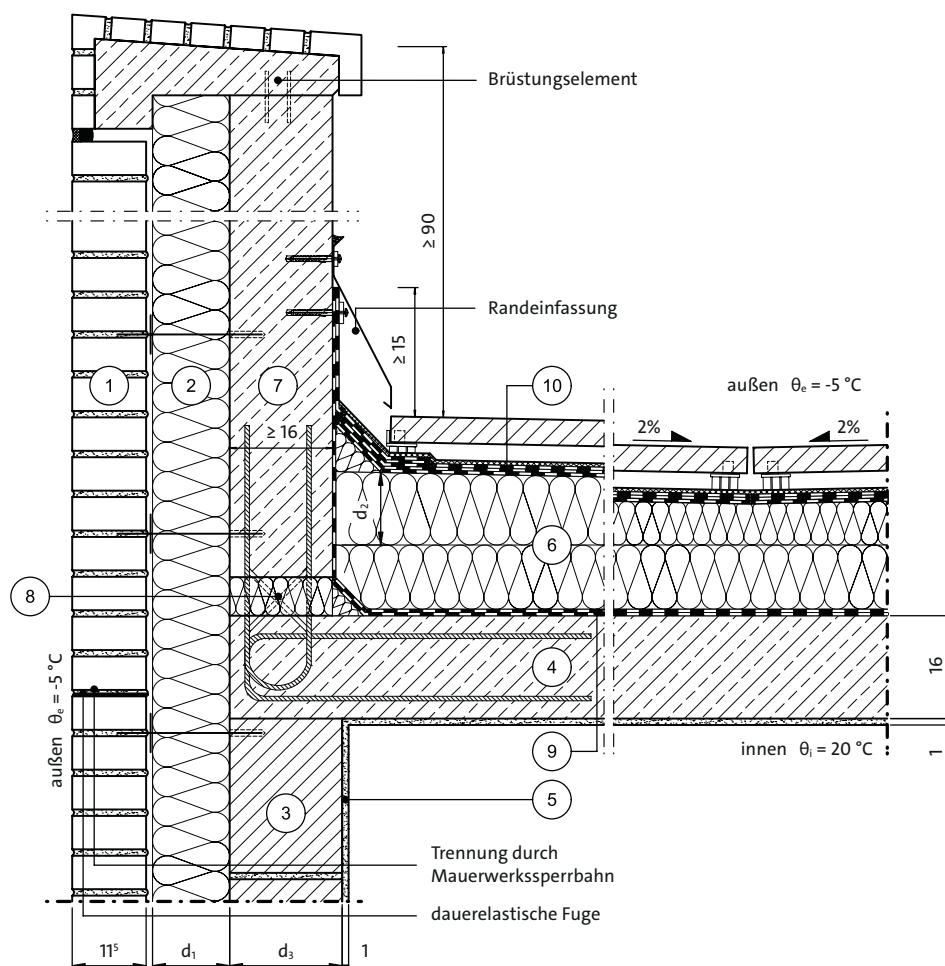

**BEZEICHNUNGEN** Die angegebenen Werte können je nach eingesetztem Baustoff unterschiedlich sein.

| Nr. | Bauteil                              | s<br>[m]       | p<br>[kg/m³] | λ<br>[W/mK]    |
|-----|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1   | Verblendmauerwerk                    | 0,115          | 1800         | 0,99           |
| 2   | Wärmedämmplatte<br>als Volldämmung   | d <sub>1</sub> | –            | λ <sub>1</sub> |
| 3   | Mauerwerk                            | d <sub>3</sub> | –            | λ <sub>3</sub> |
| 4   | Stahlbeton                           | s. o.          | 2300         | 2,3            |
| 5   | Innenputz                            | 0,01           | 1400         | 0,7            |
| 6   | Wärmedämmung<br>(als Gefälledämmung) | d <sub>2</sub> | –            | λ <sub>2</sub> |

| Nr. | Bauteil                                 | s<br>[m] | p<br>[kg/m³] | λ<br>[W/mK] |
|-----|-----------------------------------------|----------|--------------|-------------|
| 7   | Thermisch getrenntes Brüstungselement   | 0,16     | 2300         | 2,3         |
| 8   | Dämmelement mit Edelstahlbewehrung      | 0,06     | –            | 0,1         |
| 9   | Dampfsperre auf Trennschicht            | –        | –            | –           |
| 10  | Dachabdichtung nach Flachdachrichtlinie | –        | –            | –           |